


ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC D110
NỐI TỪ KHU DÂN CƯ TRÍ NGUYÊN QUA ĐÀO HÒN TẦM


KÝ HIỆU:




ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC HIỆN TRẠNG CẢI TẠO

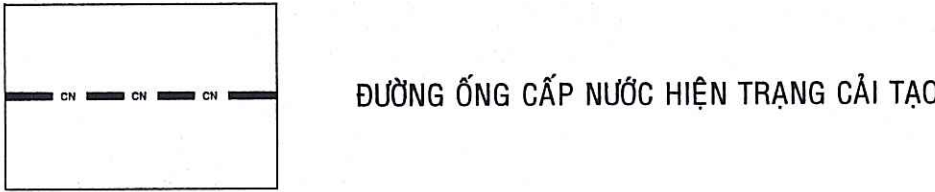

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC ĐỊNH HƯỚNG

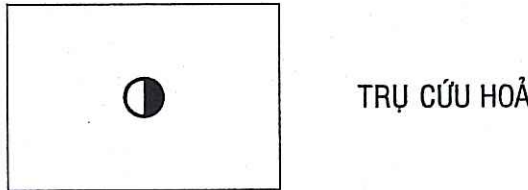

TRỤ CỨU HOẢ

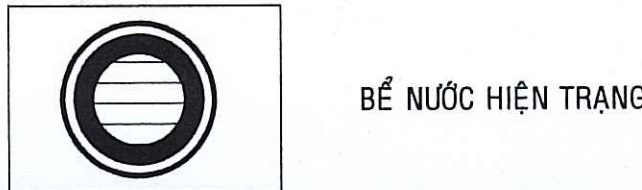

BỂ NƯỚC HIỆN TRẠNG



NHÀ MÁY NƯỚC

Ø110 - L188 ĐƯỜNG KÍNH (MM) - CHIỀU DÀI (M)

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC			
STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ỐNG CẤP NƯỚC D90	M	3.099
2	TRỤ CỨU HOẢ	TRỤ	11

- * GIẢI PHÁP QUY HOẠCH CẤP NƯỚC:
- Hệ thống cấp nước của khu vực thiết kế được đấu nối với đường ống hiện trạng Ø200 từ đô thị An Viên (lấy nước từ nhà máy nước Võ Cảnh công suất 120.000 m3/ngđ) cấp vào bể chứa đặt trên đồi cao. Các dự án, khu du lịch hiện có sử dụng hệ thống riêng.
 - Khu vực các đồ án điều chỉnh, khu vực chưa có quy hoạch được duyệt sẽ được thiết kế bố trí mới mạng lưới cấp nước phân phối để kết nối đồng bộ với mạng lưới cấp nước hiện trạng.
 - Mạng lưới cấp nước khu vực lập quy hoạch được thiết kế mạng vòng kết hợp mạng cụt, bao gồm mạng lưới cấp nước truyền dẫn và mạng lưới cấp nước phân phối.
 - Nước từ các đường ống sau khi đấu nối hoàn toàn đủ áp lực cấp trực tiếp đến chân công trình 2 tầng. Trong trường hợp áp lực nước không đủ hay không cấp nước liên tục 24/24h, mỗi công trình hay cụm công trình sẽ có biện pháp tăng áp cục bộ và bể nước điều hoà sinh hoạt trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công.
 - Hệ thống đường ống cấp nước được bố trí dọc theo phạm vi vỉa hè, đảm bảo khoảng cách đứng ngang theo quy phạm hiện hành; độ dốc ống lấy theo độ dốc đường.
 - Độ sâu đặt ống H ≥ 0,5m đối với ống đi trên vỉa hè; H ≥ 0,7m đối với ống băng qua đường.
 - Xây dựng hố van tại các vị trí đấu nối đầu tuyến ống dẫn nước vào các khu dân cư.
 - Lắp mới các trụ cứu hỏa trên các tuyến ống Ø90 trở lên với khoảng cách tối đa 150m/trụ.



PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG NHA TRANG

THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH
Số...54.14...BC...KTHTPT
Ngày...22...tháng...05...năm...2026